



SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU PODZIEMNEGO
PRZEKRÓ A–A

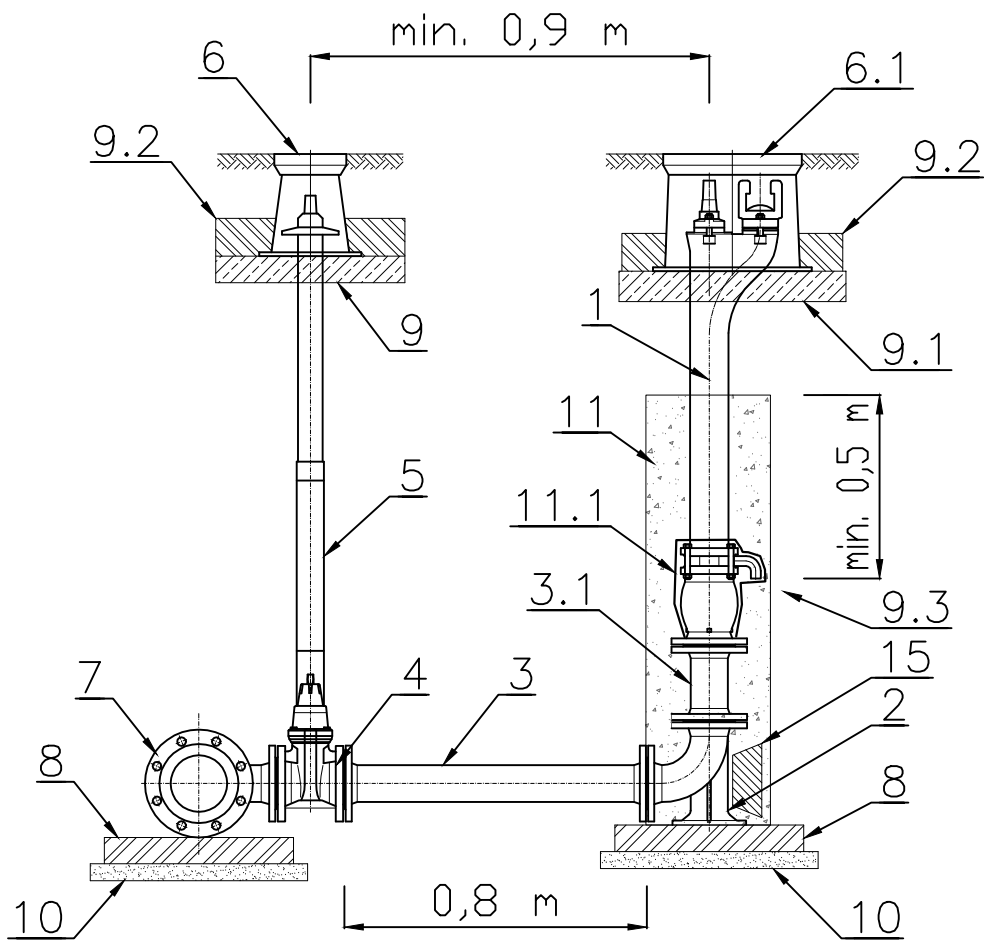

WIDOK Z GÓRY

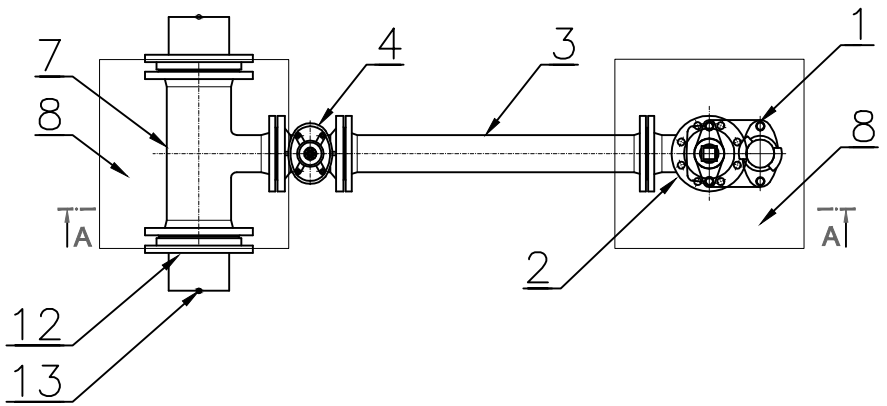


UWAGI:

1. Wszystkie kształtki i armatura z żeliwa sferoidalnego, zabezpieczona zewnętrznie i wewnętrznie metodą proszkową powłoką epoksydową o grubości 250 mm
2. Hydrant malowany proszkowo koloru czerwonego RAL3000
3. Między kształtki/armaturę a blok oporowy należy włożyć folię PVC grubości 2mm
4. Producent armatury i urządzeń: Fabryka Armatury Hawle Sp z o.o.

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ:

1. Hydrant podziemny DN80 PN16 zgodny z PN–EN 14339
2. Kolano stopowe żeliwne dwukołnierzowe DN80
3. Króciec dwukołnierzowy z żeliwa sferoidalnego DN80 L=800 mm
- 3.1 Króciec dwukołnierzowy z żeliwa sferoidalnego DN80 L=200 mm
4. Zasuwa z żeliwa sferoidalnego DN80 z miękkim uszczelnieniem klina
5. Obudowa teleskopowa z wrzecionem
6. Skrzynka uliczna żeliwna do zasuwy DN80, D400
7. Trójnik redukcyjny kołnierzowy DN150/DN80
8. Bloczek betonowy 500x500x100 mm, oddylatowany od armatury folią PVC (2 mm)
9. Płyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw (beton C12/15)
- 9.1 Płyta betonowa zbrojona pod skrzynie do hydrantów (beton C12/15)
- 9.2 Opaska betonowa
- 9.3 Odwodnienie kolumny
10. Podbudowa z betonu chudego
11. Obsypka żwirowa 2–16 mm z zagęszczeniem
- 11.1 Obudowa odwodnienia hydrantu z filtrem z geowłókniny 200mm/m2
12. Tuleja kołnierzowa PE160/DN150 z luźnym kołnierzem stalowym DN150 (zamiennie łącznik rurowo–kołnierzowy)
13. Połączenie kołnierzowe z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem Dn125/De125 typu 7994 HAWLE/do rur PE połączenie zgrzewane doczołowo z proj. (istn.) sieć PEHD–RC De160 PE100, PN10, SDR11
14. Hydrant nadziemny DN80 PN16 zgodny z PN–EN 14339
15. Blok oporowy z betonu C12/15, oddylatowany od armatury folią PVC (2 mm)

SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU NADZIEMNEGO

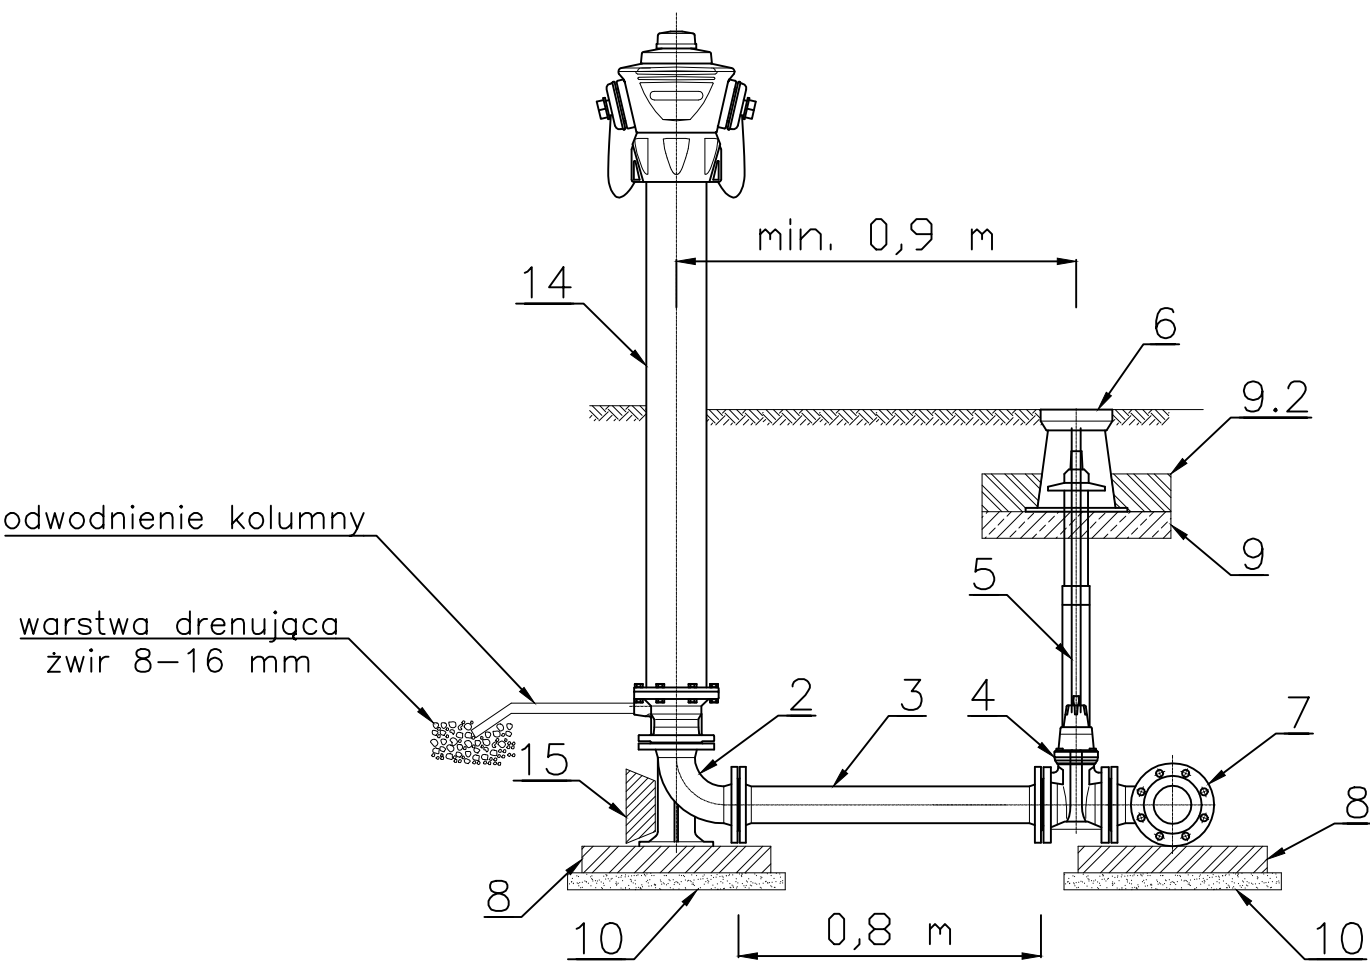

INVENT PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA mgr inż. Jacek Krawczyński ul. Spółdzielcza 11/4; 58-100 Świdnica; tel. 607-165-021, invent@g.pl		
obiekt:		
Budowa sieci wodociągowej z Olszan do Modłęcina w Gminie Strzegom		
adres inwestycji:		
dz.nr 1132, 1319/1, 921, 1319/2 obręb Olszany		
dz. nr 367, 359, 273 obręb Modłęcin		
inwestor:		
WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu, ul. Wesola 7, 58-150 Strzegom		
faza:		
PROJEKT TECHNICZNY		
branża:		
INSTALACJE SANITARNE		
projektant/nr uprawnień-inst. sanit.:		podpis:
mgr inż. Jacek Krawczyński		
upr. nr ew. DOŚ/0419/PWBS/17		
sprawdzający/nr uprawnień-inst. sanit.:		podpis:
mgr inż. Marek Malesza		
upr. nr ew. 118/DOŚ/13		
rysunek:		
SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU PODZIEMNEGO I NADZIEMNEGO		
data:	skala:	nr rysunku:
05.06.2025r.	---	IS-06